


PRZEKRÓJ A-A

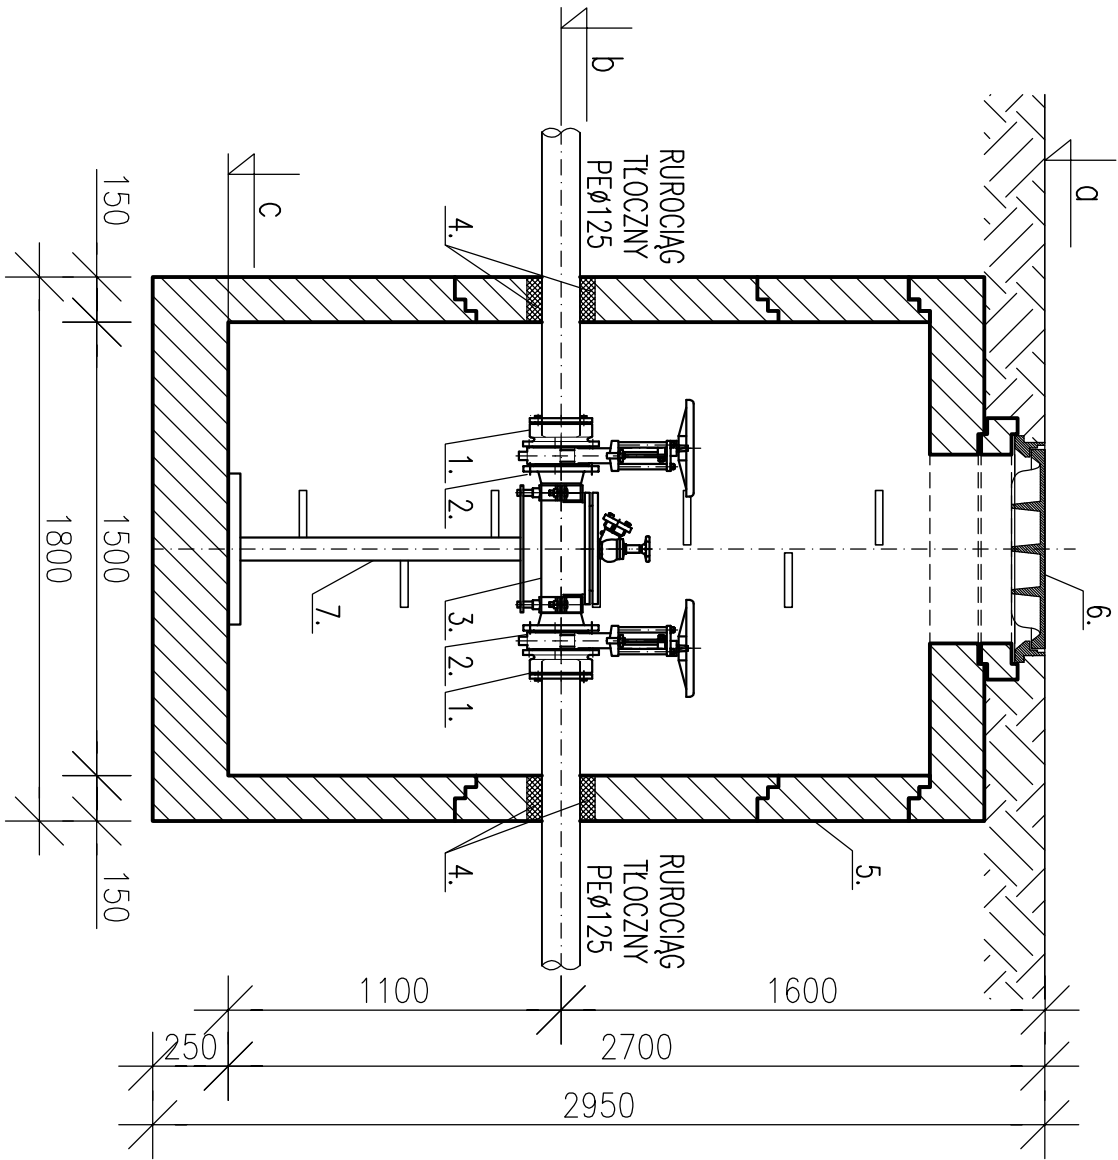



OZNACZENIA:

1. – połączenie kolnierzowe dla rur PE DN125/Ø125 (np. Hawle 0400) – 2 szt.
2. – zsuwa nożowa żeliwna do ścieków DN100 z kółkiem ręcznym (np. Hawle 3600) – 2 szt.
3. – czyszczak rewizyjny z zaworem hydrantowym typ CRS HA 125 (np. Corol) – 1 szt.
4. – przejście szczelne
5. – komora studni z kręgów betonowych Ø1200 – 1 szt.
6. – właz żeliwny typu D400 DN600
7. – podpora z rury stalowej dn65 z dwiema obejmami Ø125

STUDNIA	a	b	c
S3	19,90	18,30	17,20
S4	19,24	17,64	16,54
S5	19,00	17,40	16,30

SZCZEGÓŁ STUDNI REWIZYJNEJ
skala 1:25

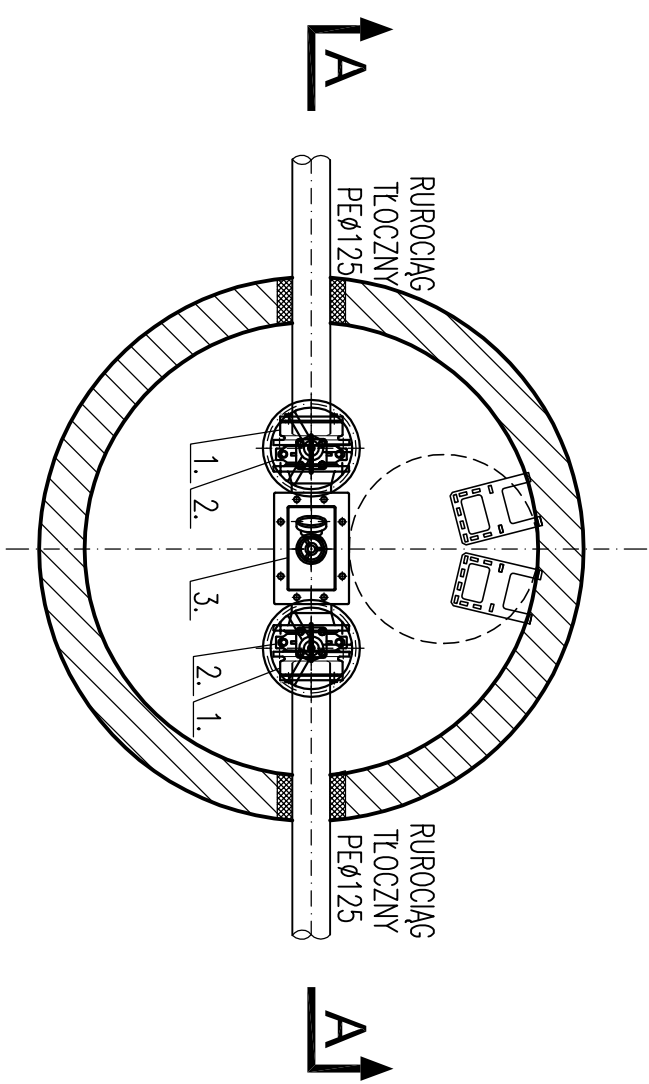

<div><div></div><div>Biuro Projektów "VORTEX" Projektowanie, Kosztorysowanie, Nadzory Budowlane 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Podmiejska Boczna 11, tel/fax 95 726 05 10</div></div>				Nr rysunku S-04	
Objekt: UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH II KOMPLEKSU SSE W REJONIE ULIC: KN4, NAMYSŁIŃSKIEJ I TARTACZNEJ W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ TLÓCZNEJ I GRAWITACYJNEJ WRAZ Z POMPOWNIĄ SANITARNA DZ. NR 85/3, 1325/4, 1325/5, 85/1, 3/2, 3/3 w obr. 1 (Osiedle Drzewice)				Stadium PB	
				Skala	
				1:25	
Treść: Szczegół studni rewizyjnej					
Autorzy opracowania:		Nr upr.		Data	
Projektował		mgr inż. Wojciech Pestka		LUKG/0006/PWOS/03 (w spec. instalacje sanitarne w zakresie pełnym) LBS/IS/2132/03	
Opracował		mgr inż. Arkadiusz Wojtościszyn		LBS/0039/POOS/07 (w spec. instalacje sanitarne w zakresie pełnym) LBS/IS/0020/08	
Sprawdziła		mgr inż. Agnieszka Andrzejewska		2016.05.06	
				Podpis	